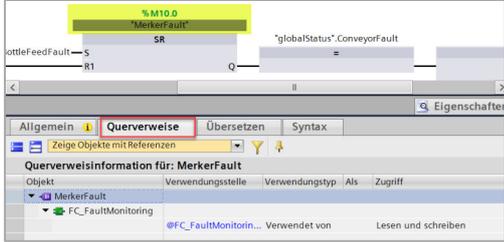
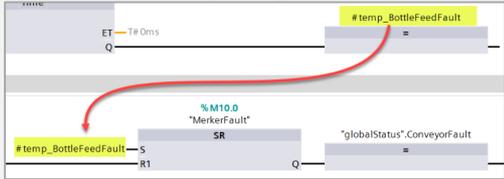
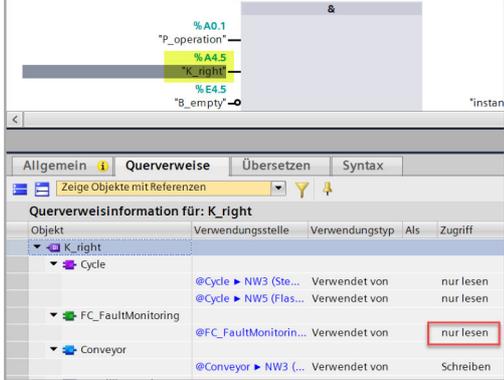
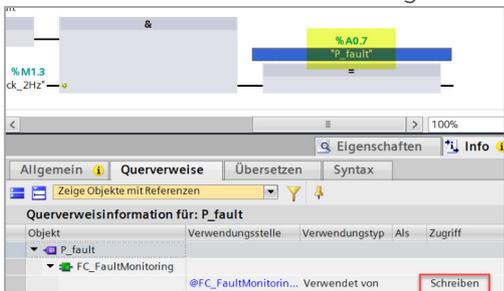


Umbau bibliothekskonform – Deklaration von Variablen im FB

Nr.	Entscheidung	Ja	Nein
10	<p>Wird die Variable nur innerhalb des FBs benötigt?</p> 	→ 20	→ 40
20	<p>Handelt es sich um einen Instanz-DB (global/shared)?</p> 	Static (Multiinstanz)	→ 30
30	<p>Wird die Variable in jedem Zyklus zuerst beschrieben und anschliessend abgefragt?</p> 	Temp	Static
40	<p>Wird die Variable im Baustein nur gelesen?</p> 	Input	→ 50
50	<p>Wird die Variable im Baustein nur geschrieben?</p> 	Output	→ 60
60	<p>Wird die Variable im Baustein sowohl gelesen als auch geschrieben?</p> 	InOut	nicht möglich → 10